


Falownik ładowacza L1.A, L1.B
FL1,
10000W
~230/400V

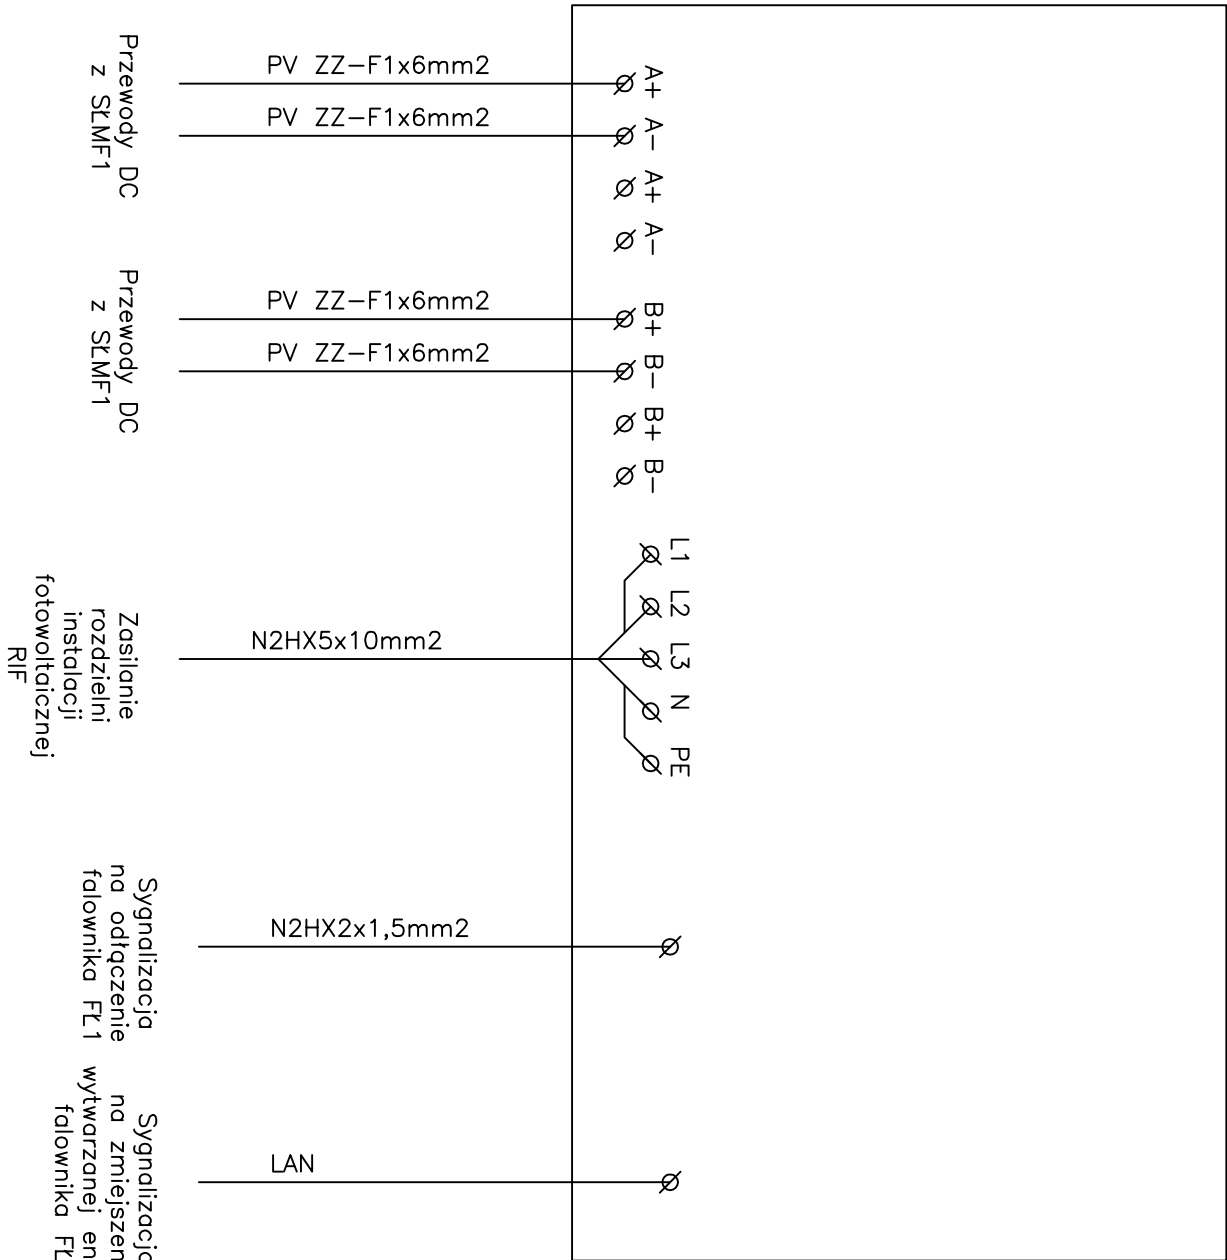

UWAGI I ZALECENIA:
Montaż, podłączenie i uruchomienie falownika wykonać wg dokumentacji techniczno–ruchowej urządzenia

Inwestor: -		Biuro projektowe:			
Projekt: -		Projektował: mgr inż. Tomasz Piekoś upr. proj. PDK/0144/PWOE/04 Nr uprawnień:			
Lokalizacja: -					
Przedmiot rysunku: Schemat podłączenia falownika		Sprawdził: mgr inż. Władysław Branas upr. proj. PDK/0161/POOE/05 Nr uprawnień:			
		Data: -		Skala: -	
				Nr rys.: E-S6/A1	

Branża:
ELEKTRYCZNA