


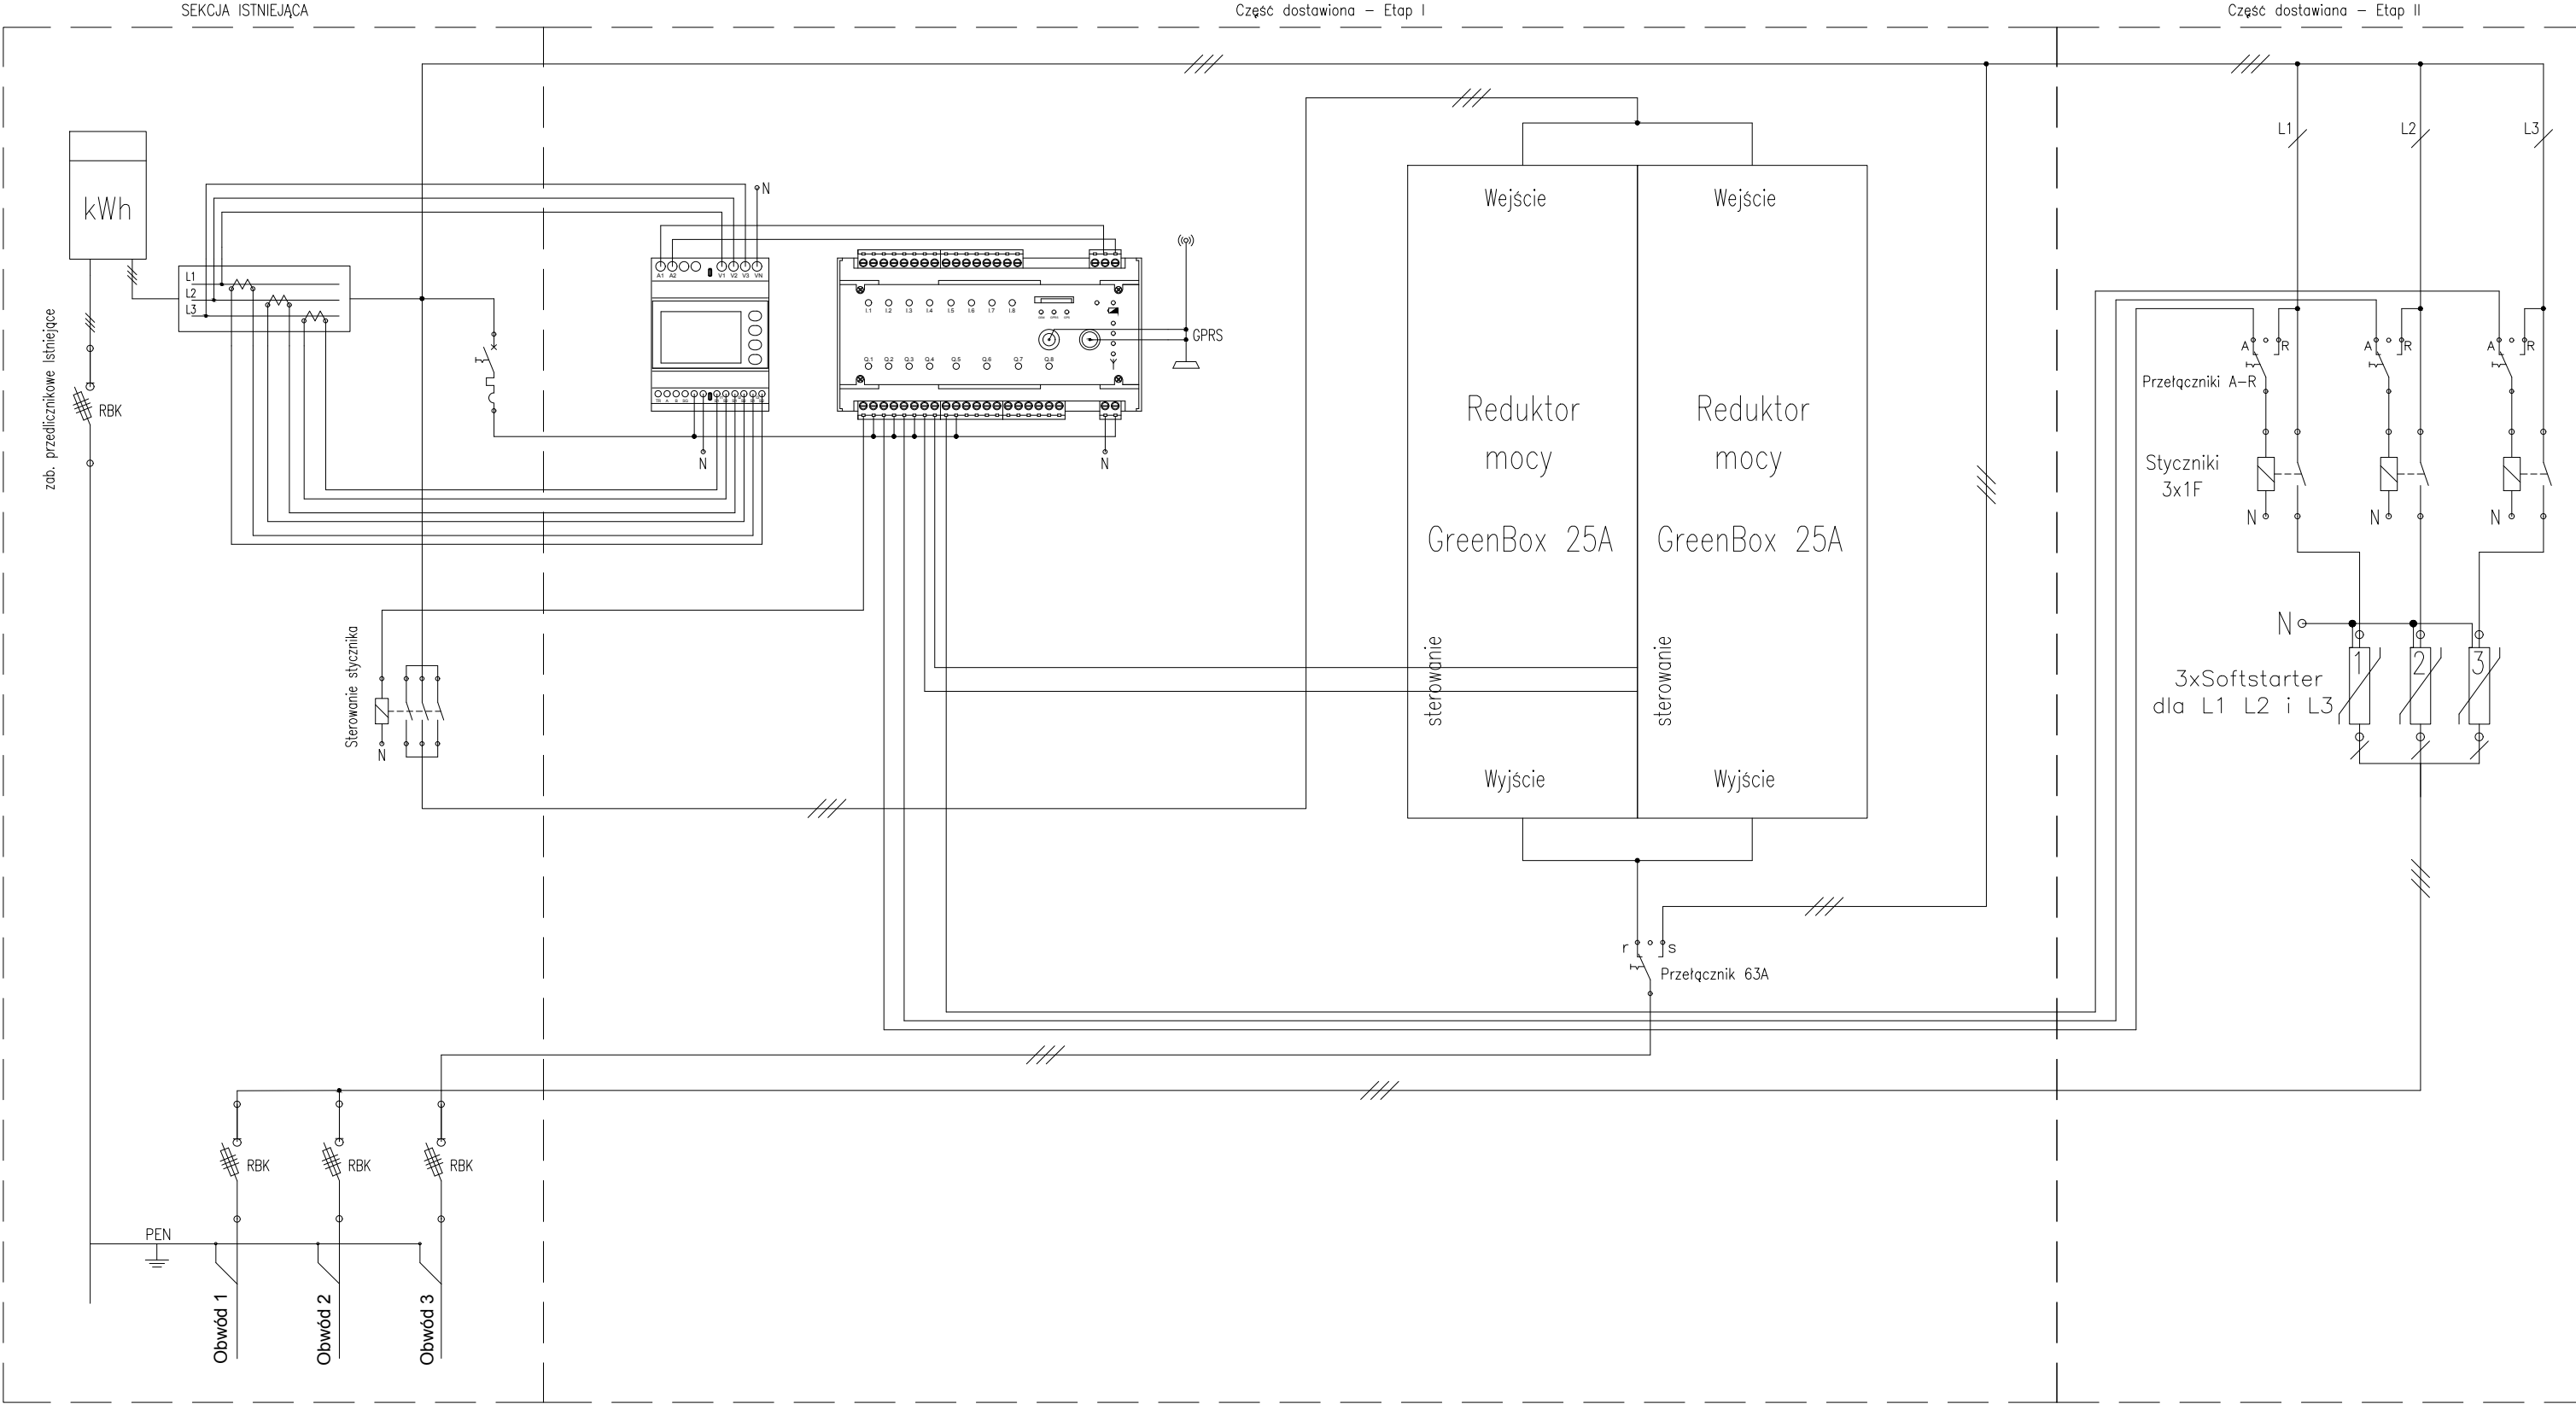

- Legenda:
- Q1 - załączenie stycznika wg. zegara astronomicznego dla redukcji mocy

Q2, Q3, Q5 - załączenie styczników wg. zegara astronomicznego dla obwodów z przekaznikami czasowymi APC-Led zabudowanymi w oprawach oświetleniowych

Q4 - załączenie redukcji mocy

Obwód 1 - Stawiska dół

Obwód 2 - Stawiska góra

Obwód 3 - Jezierskiego

A - sterowanie CPA,     r - redukcja mocy

R - sterowanie ręczne,   s - sieć